




Studzienka prefabrykowana Ø1000/1200

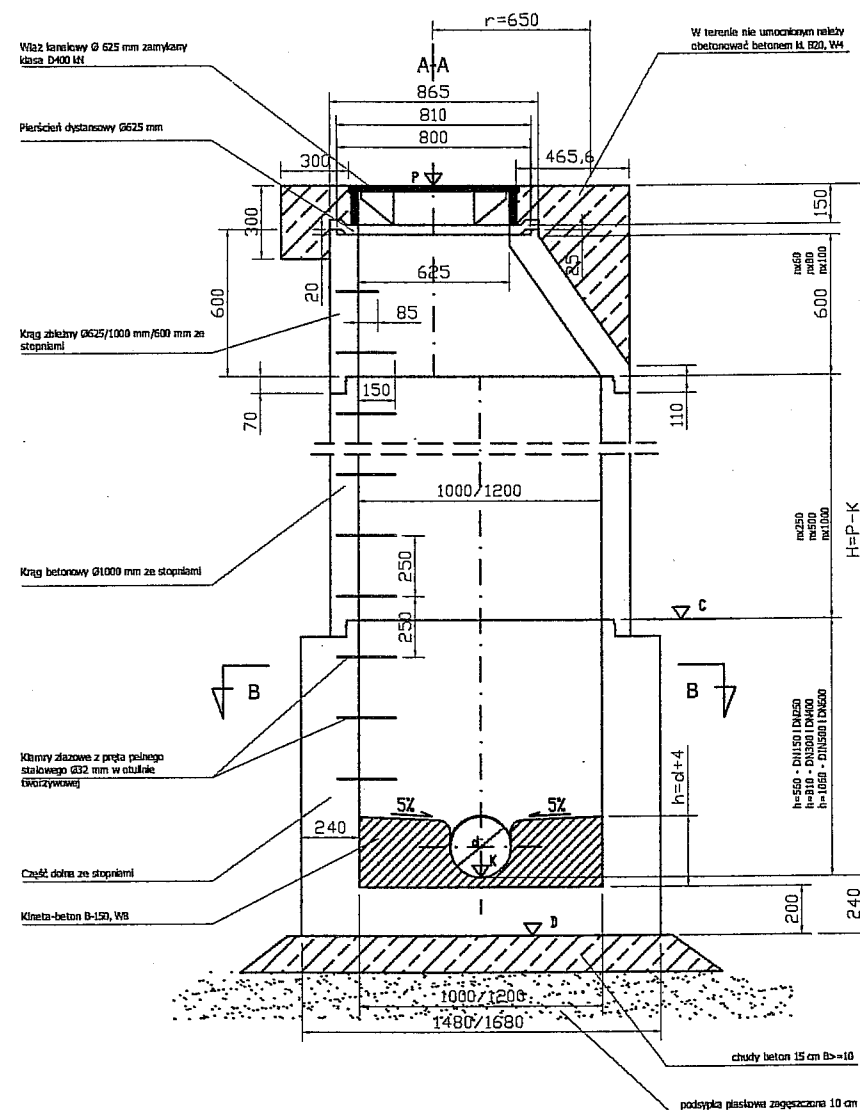


Typ A

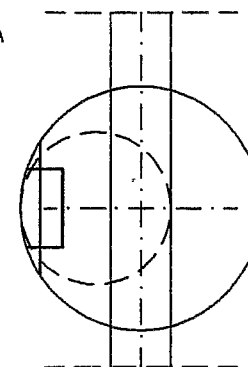


Typ C

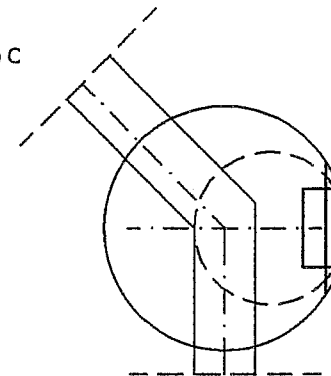

Typ B

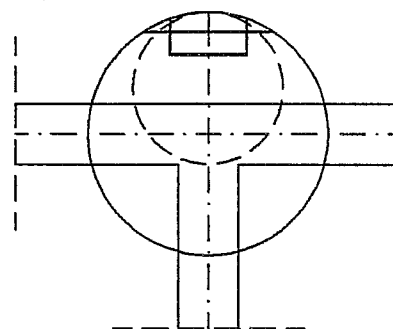

Typ D

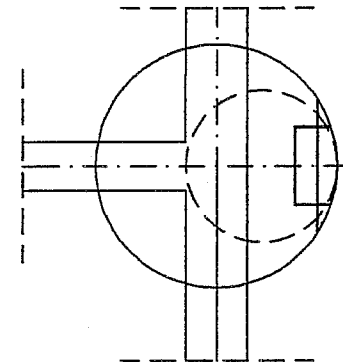

Uwagi:

Kąty podłączenia wg rys. nr 2.

Kanały licować sklepieniami.

Kłosa żłazowe należy montować w układzie drabinowym.

Dla studni prefabrykowanej należy zastosować beton kl. >45 i

wodoszczelność W8.

Beton i uszczelki muszą być odporne na agresywne oddziaływanie


ścieków i gazów (CH₄, H₂S, CO, CO₂), 4<pH<8.

Studzienki zaprojektowane w oparciu o katalogi firmy Matbet-Bis.

Możliwe jest stosowanie studni prefabrykowanych B45 i W-8

innego producenta, np. Steinrisse.

Kłosa łączone na uszczelki.

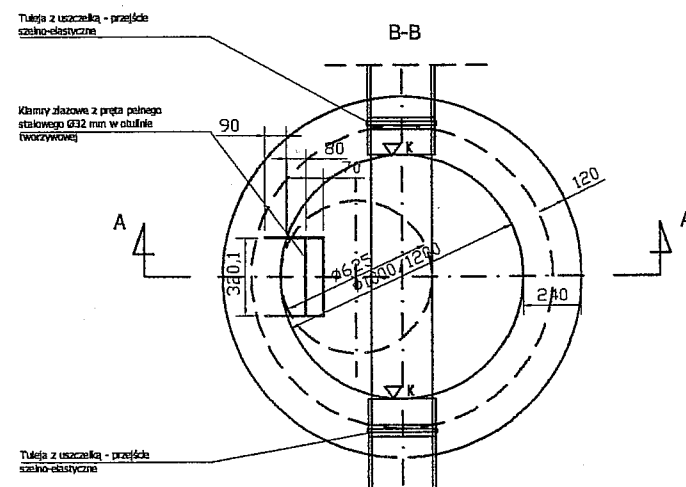

INWESTOR:	GMINA MIASTA CZARNKÓW	P. B.- W.
INWESTYCJA:	ODWODNIENIE TERENU PRZY BIUROWCU OSIR w CZARNKOWIE	BRANŻA: SANITARNA
PROJEKT:	ODWODNIENIE TERENU PRZY BIUROWCU OSIR w CZARNKOWIE, ul. Nowa 8	DATA: 08/2011
TREŚĆ RYS:	Typowa studnia kanalizacyjna prefabrykowana z kłosem zbierającym	
PROJEKTOWAŁA:	MGR INŻ. ZOFIA RYBEŃSKA NR UPR. GP 7342/1766/93	NR RYS. 3